


# 「某社遮熱塗装」と「SE40塗装」の屋根表面温度比較 9月11日(金)7時～18時

	表面温度	温度差
無塗装	61.7 °C	
某塗料	47.1 °C	▲ 14.6 °C
SE40	41.5 °C	▲ 20.2 °C

°C

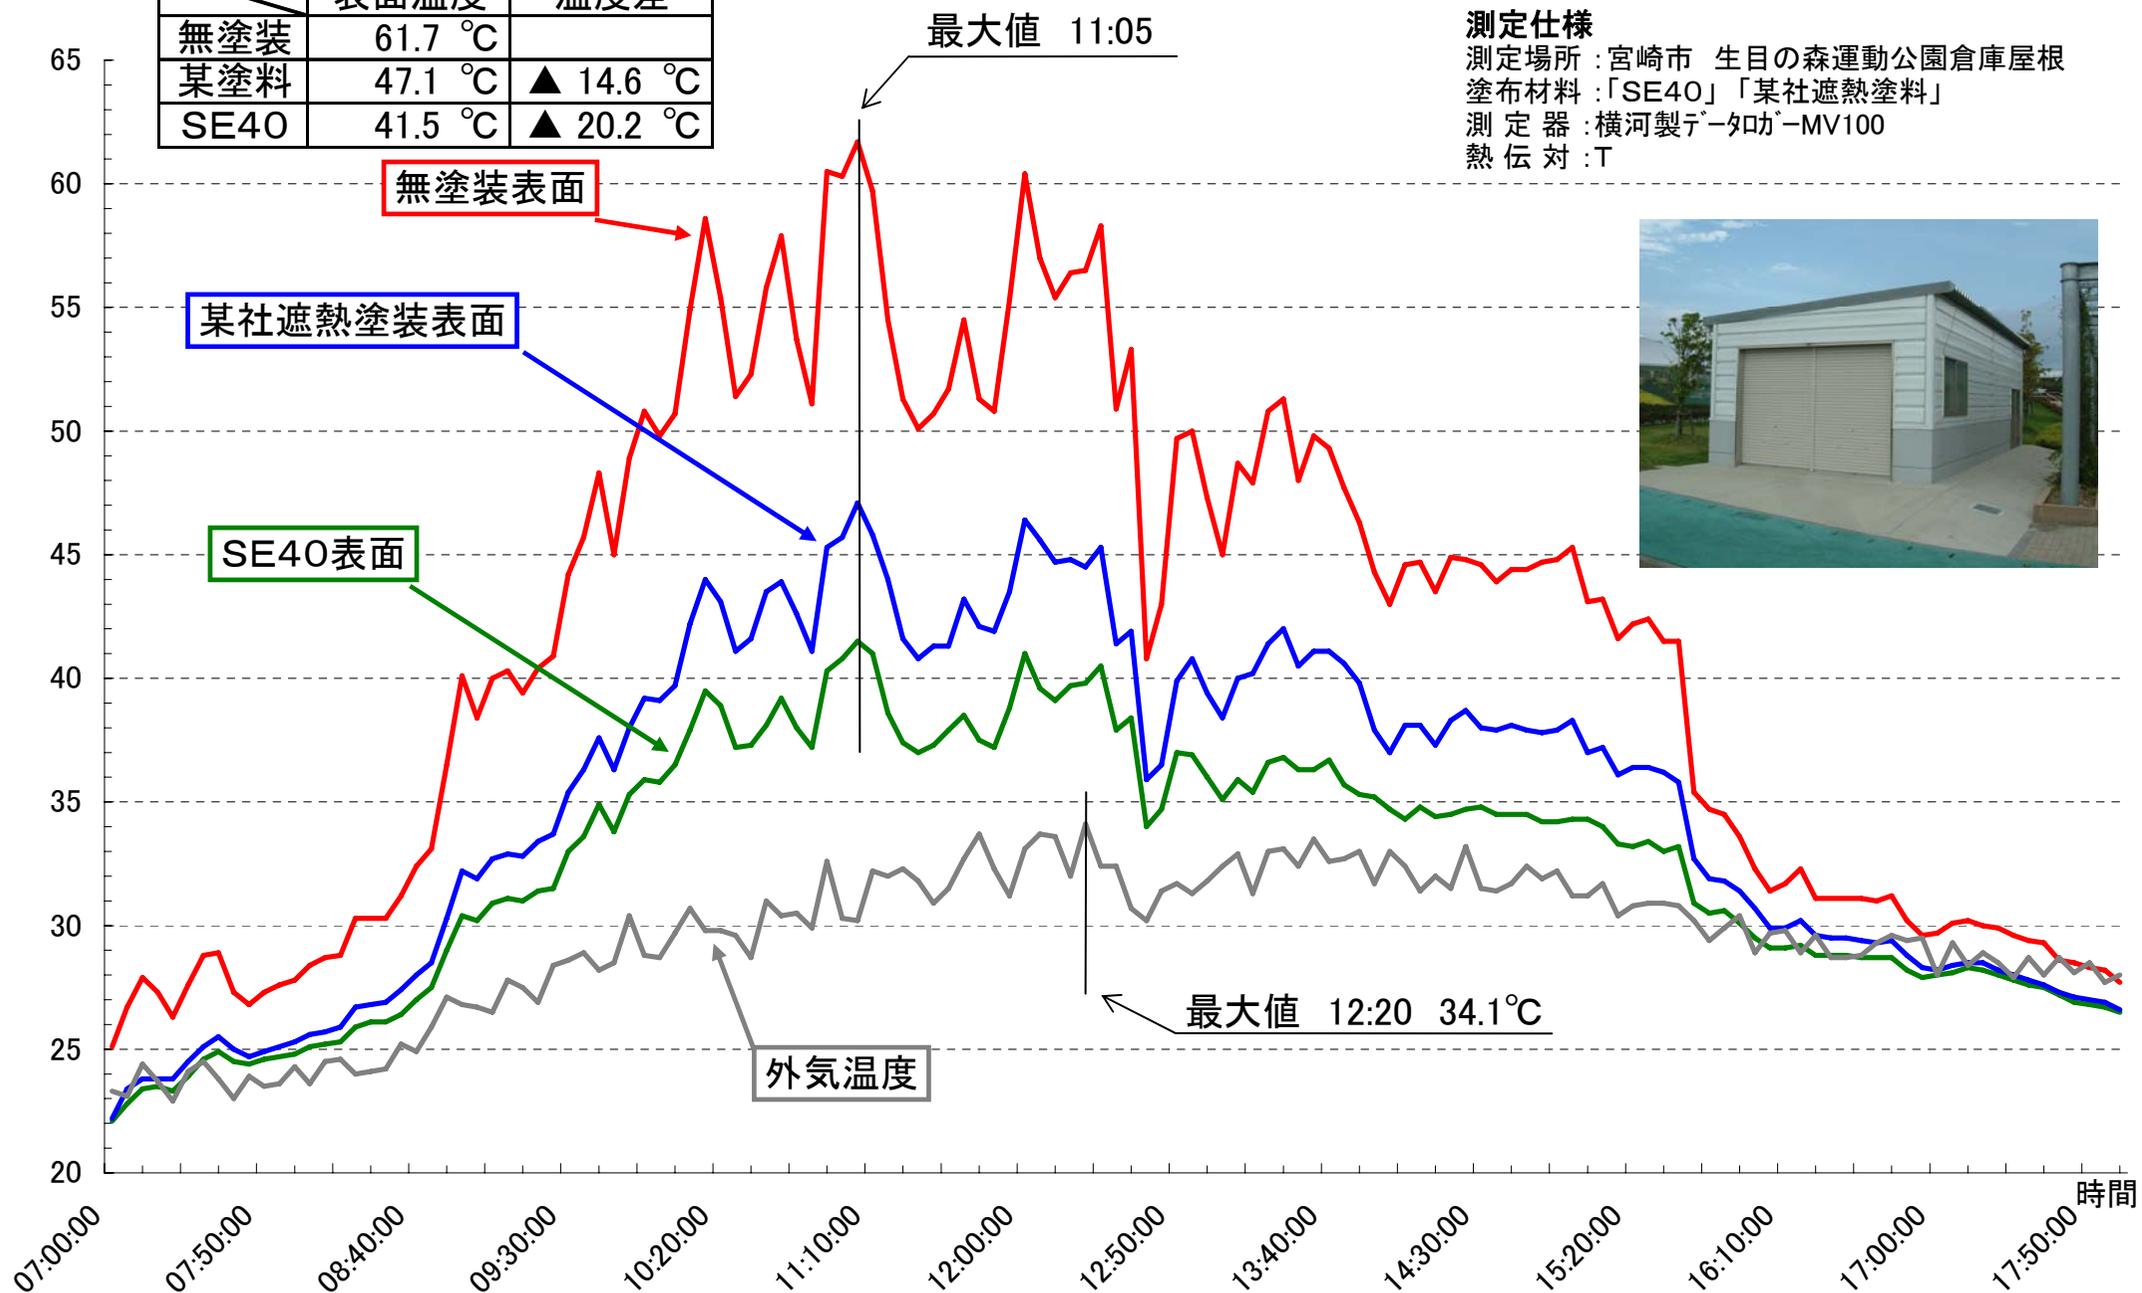

# 「某社遮熱塗装」と「SE40塗装」の屋根裏面温度比較 9月11日(金)7時～18時

°C

	裏面温度	温度差
無塗装	56.0 °C	
某塗料	43.1 °C	▲ 12.9 °C
SE40	38.2 °C	▲ 17.8 °C

## 測定仕様

測定場所 : 宮崎市 生目の森運動公園倉庫屋根

塗布材料 : 「SE40」「某社遮熱塗料」

測定器 : 横河製データロガー-MV100

熱伝対 : T

